


# Техническое задание на изготовление колодца ККС 5-10(80) СУ-ССД-Пайп

Заказчик: \_\_\_\_\_

Объект: \_\_\_\_\_





№ колодца \_\_\_\_\_

Схема обозначения сторон ККС 5-10(80) СУ-ССД-Пайп  
(вид сверху)

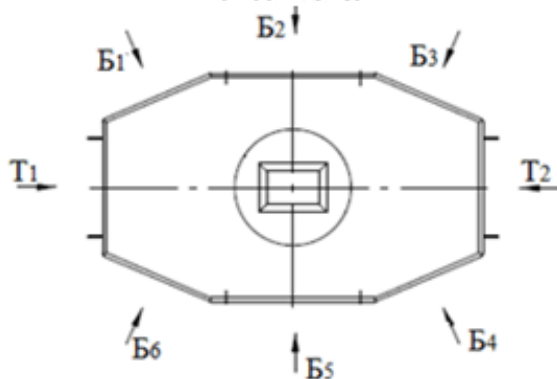

ТЗ на предустановку муфт в стенки колодца ККС 5-10(80) СУ-ССД-Пайп\*

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Тип колодца     | Угловой/Разветвительный |
| Количество, шт. |                         |

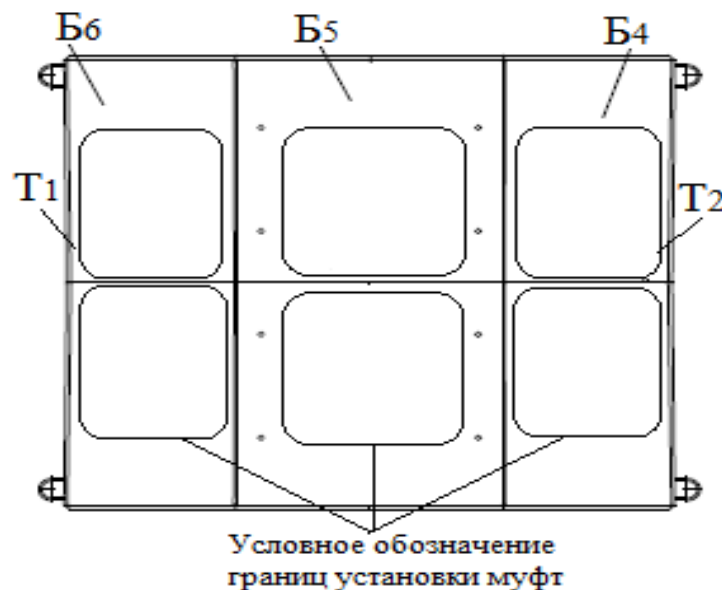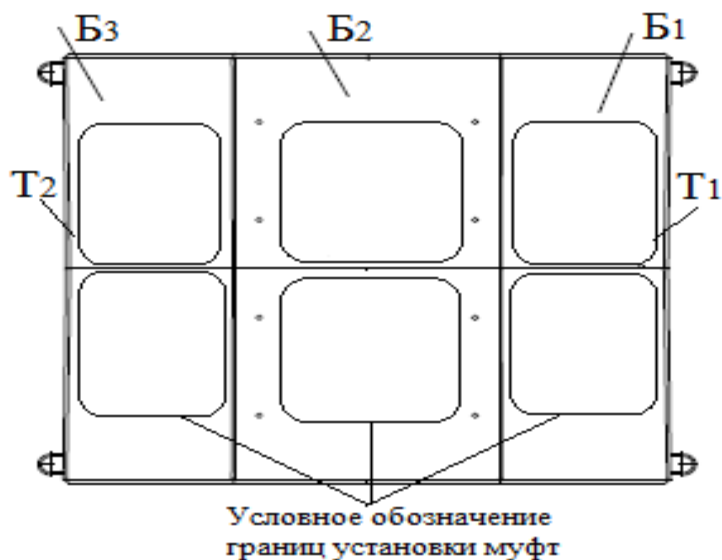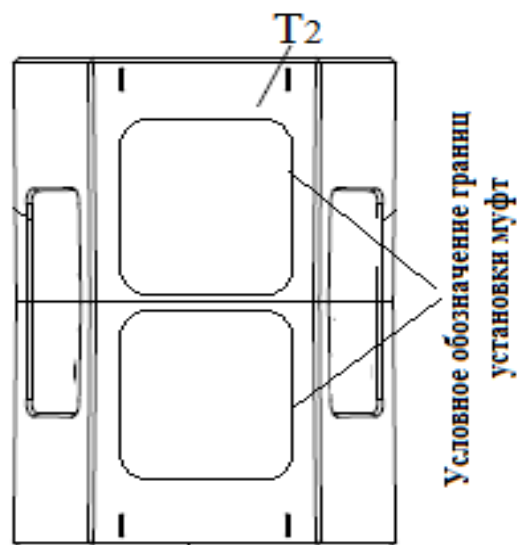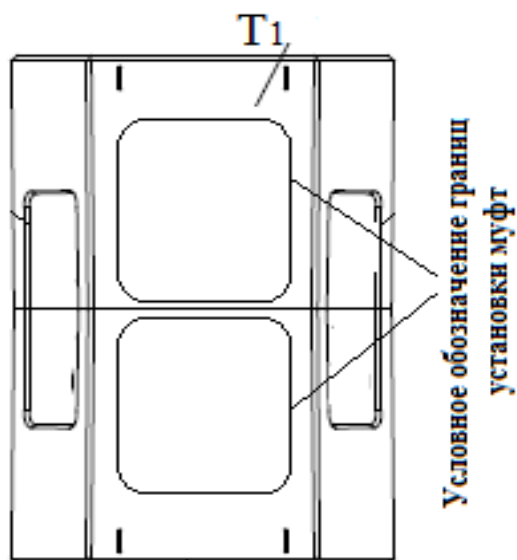

Примечание: на схемах указать места установки муфт в выбранные стенки колодца, их диаметр и количество в ряду верхнего и/или нижнего элементов колодца.

Дата согласования \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ФИО/  
(подпись) (расшифровка)